


TG

Tablica główna

szafka łączowo
pomiarowa

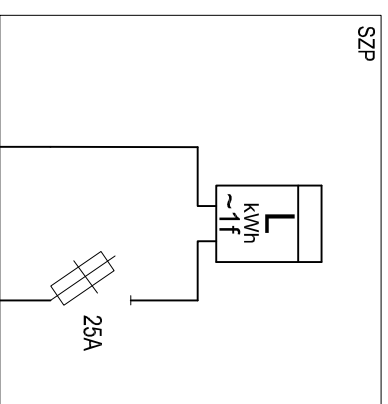


zasilanie zgodnie z warunkami
technicznymi przyłączenia wydanyymi
przez Zakład Energetyczny

WIZ - YKY 5x10 mm²
projektowany

TG zasilanie

TG ODBIORY

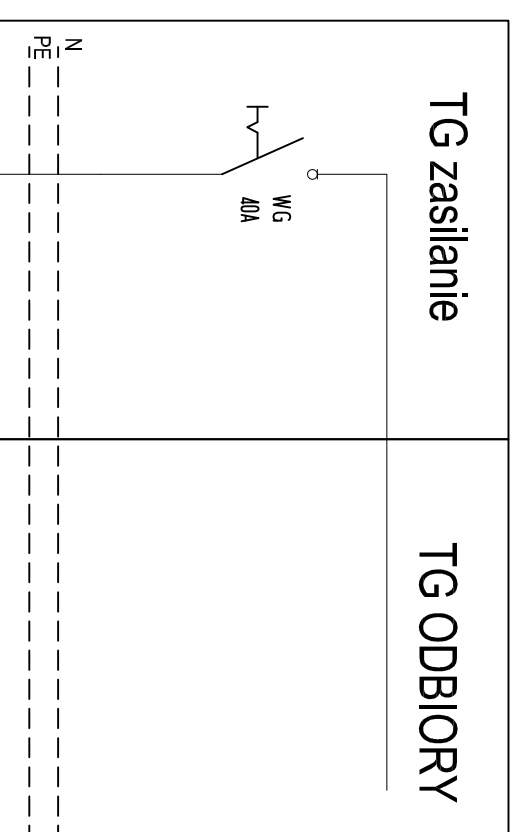

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

PROJEKTOWY:	Nazwisko	Nr upr.	Data:	Podpis
WSPRACUJĄCY:	Andrzej Gertych ul. 11 lipca, Indziejno-Łanienin zakresy sieci i inst. elektrycznych	85/94/LW	2013.08	
KREŚCIŁ:	Paweł Macher	-	2013.08	

OBIEKT: Remont Świetlicy Wiejskiej
Dzików dz. nr 21/1

PROJEKT: WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NAZWA RYSUNKU:		SKALA:	FORMAT:
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA		BS	A3
NR PROJ.:	FAZA:		
PB			
NR PRS.:	ZMIANA:		
02	A		

Pracownia Projektowa - Kosztorysowa
CADIMA
GLDGBV ul. Dębowa 1/13
tel. +48 504 254 328
www.cadima.pl / e-mail: cadima@o2.pl

INWESTOR:
Gmina Goworzyce
ul. Okrężna 85
59-180 Goworzyce